



二、验收


1. 规格按照相应的尺寸进行验收。
2. 纸张表面不得有影响使用的外观纸病。
3. 外观与公司的封样一致或相近。
4. 物性指标检测按相关作业指导书进行。

四十八、纸夹板

一、品质要求


A、木屑板

(一) 外观要求		
1. 木屑板表面不得有凹凸不平、木屑、灰尘、脱胶等显著缺点；		
2. 淋膜纸必须与木屑板面紧密贴合，无明显起泡现象；		
3. 贴合的淋膜纸不得拼凑，且纸、膜不能有脱落、脱膜现象；		
4. 木屑板边缘贴合胶带的宽度必须超过贴合淋膜纸，木板不得外露；		
5. 木屑板的任一角粘贴标签或盖章，用红色注明规格、厂商、生产日期。		
(二) 质量指标		
标准	扣款允收	退货
对角线长度允许误差 $\leq 0.5\%$	每增加 0.1%，扣款 1%	$\geq 0.8\%$
板面厚度允许误差 $^{+5}_0$ mm	每减少 1mm，扣款 1%	$\leq -2\text{mm}$
宽度、长度允许误差 ± 2 mm	每增减 2mm，扣款 1%	$\geq +4$ mm 或 ≤ -4 mm
含水量 $\leq 11\%$	每增加 1%，扣款 1%	$\geq 14\%$
外观：无破损	/	/

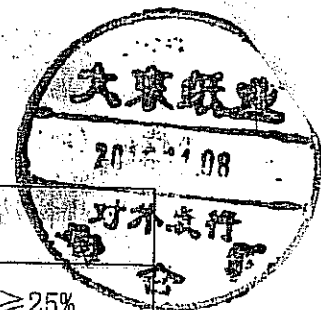



B、木栈板

标准		扣款允收	退货
含水分	面板 ≤ 18%	每增加 1% 扣款 1%	面板含水量 ≥ 25%
	脚墩 ≤ 25%		脚墩含水量 ≥ 31%
	板条 ≤ 22%		板条含水量 ≥ 29%
板面	盖板板面采用多层板、底板板面采用胶合板 板面厚度为 12mm (卷筒用 1m 以上尺寸为 15mm) 允许误差 $\begin{matrix} +3 \\ -0 \end{matrix}$ mm	每减 1mm 扣款 1%	≤ 10mm
	长度、宽度所需求之尺寸 允许误差 $\begin{matrix} +6 \\ -5 \end{matrix}$ mm		+8mm 或 -8mm 以上
	偏斜度 ≤ 5mm	每增加 1mm 扣款 1%	≥ 8mm
板条	上板条宽度 80mm 下板条两边 90mm, 中间 60mm 允许误差 $\begin{matrix} +5 \\ -3 \end{matrix}$ mm	每增减 1mm 扣款 1%	≤ 75mm
	厚度为 15mm 允许误差 $\begin{matrix} +3 \\ -1 \end{matrix}$ mm		≤ 12mm
脚墩	高度为 90mm 宽度为 70mm 厚度为 90mm 允许误差 $\begin{matrix} +5 \\ -2 \end{matrix}$ mm	每增减 1mm 扣款 1%	+8mm -5mm
	内缩允许误差 $\begin{matrix} +8 \\ -8 \end{matrix}$ mm		+10mm 或 -10mm 以上

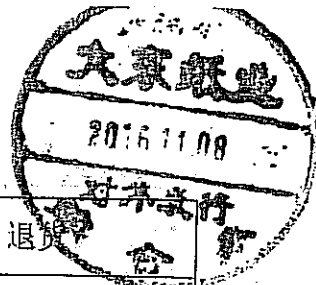

木栈板 (续)

	标准	扣款允收	退货
螺 纹 钉	1、每个脚墩螺纹钉数量为 3 个，且呈三角形分布。 2、钉面埋入木板 1.5mm 以上。 3、底板螺纹钉长度 70—80mm，盖板钉子底部弯头 $\geq 90^\circ$ 。		少于 3 个
外 观 要 求	1、胶合板表面平整，目视无明显波浪。 2、所使用木材不得有弯曲、虫蚀、霉斑、树皮等。 3、钉面埋入木板 1—2mm。 4、下栈板四周脚墩上需盖有生产厂家、规格、生产日期印章。 5、每只脚墩裂口不超过 2 个，裂口小于 5mm。 6、脚墩与板面沿口平齐 ($\pm 5\text{mm}$)。 7、盖板的板条开裂长度小于板条长度的 1/6。	不影响使用，但有 2 点未达要求扣款 1%；每增加 1 点再扣款 1%。	

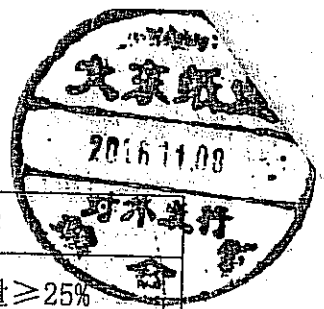


C. 内夹板

标准		扣款允收	退货
含水分	面板 ≤ 18%	每增加 1% 扣款 1%	面板含水量 ≥ 25%
	板条 ≤ 22%		板条含水量 ≥ 28%
板面	板面木条拼成 ≤ 8 块	9 块 扣款 1%	> 9 块退货
	厚度为 12mm 允许误差 $\begin{matrix} +3 \\ -0 \end{matrix}$ mm	每增减 1mm 扣款 1%	< 10mm
	长度、宽度所需求之尺寸 允许误差 $\begin{matrix} +5 \\ -5 \end{matrix}$ mm		+8mm 或 -8mm 以上
板条	外面两侧板条宽度 60mm 允许误差 $\begin{matrix} +2 \\ -0 \end{matrix}$ mm	每减少 1mm 扣款 1%	< 58mm
	中间两根宽度 45mm 允许误差 $\begin{matrix} +2 \\ -0 \end{matrix}$ mm		< 43mm
	厚度为 20mm 允许误差 $\begin{matrix} +2 \\ -1 \end{matrix}$ mm		< 17mm
脚墩	1、板面平整、反面拼板高低不得 > 2mm。 2、所使用木材不得有弯曲、虫蚀、霉蛀等现象。 3、铁钉钉头须埋入板面 1—2mm，底部外露部分必须打弯，以不伤手为限。 4、板条四周需盖有生产厂家、生产日期印章。 5、板条交界缝隙 ≤ 3mm (送现场 ≤ 6mm)。	不影响使用时，有 3 点未达要求，每增加 1 点，扣款 1%	1、影响使用的任何 1 条。 2、板条交界缝隙 > 8mm。

附 3

大东纸业栈板下盖结构图

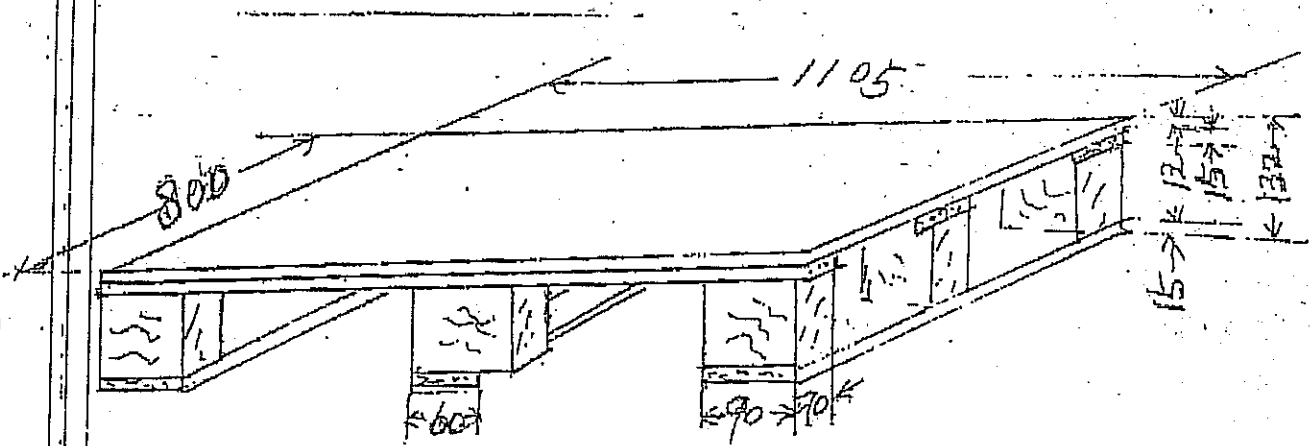

结构说明 (1105*800)

- 1: 面板 1105*800*12 (胶合板)
- 2: 托条 1105*70*15*2 (木板条两边)
托条 1105*90*15*1 (木板条中间)
- 3: 脚墩 90*90*70*9 只 (多层板)
- 4: 拉条 (脚板条) 800*90*15*2 (木板条)
- 5: 拉条 (脚板条) 800*60*15*1 (中间木板条)

1. 以上尺寸根据厚度调整 ±15mm
其他标准不变



2013/5